

Организация _____

Адрес _____

Телефон / E-mail _____

ФИО и должность _____

Наименование объекта _____

Адрес объекта _____

Очистить все поля

Параметры для подбора насоса:

Количество насосов _____ штук

Наименование среды _____
Если жидкость отличается от воды, просим прикладывать SDS жидкости

Концентрация _____ %

Температура жидкости _____ °C _____ °C
Нормальная Кратковременная

Плотность _____ кг/м³

Вязкость _____ сСт (мм²/с)

Концентрация и размер механических примесей _____ % _____ мм

Компоновка насоса: ☐ Горизонтальный
☐ Вертикальный

Требуемый расход _____ м³/ч

Существующий напор на входе (подпор) _____ м.в.с.

Требуемый напор на выходе (без учета подпора) _____ м.в.с.

Максимальное давление в системе _____ бар

Химический анализ жидкости (анионы): *Помеченные * анионы важны для подбора материала насоса*

Хлорид Cl⁻ * _____ мг/дм³

Сульфат SO₄²⁻ * _____ мг/дм³

Бромид Br⁻ * _____ мг/дм³

Йодид J⁻ * _____ мг/дм³

Материальное исполнение:

Корпус насоса Серый чугун

Рабочее колесо Серый чугун

Уплотнения вала: При наличии специальных требований к уплотнениям и/или планам обвязки - просим указать это в разделе "Дополнительная информация"

Возможность подачи внешней охлаждающей воды

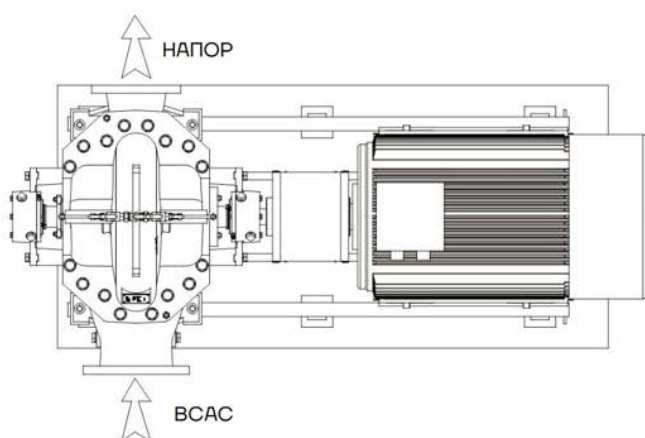
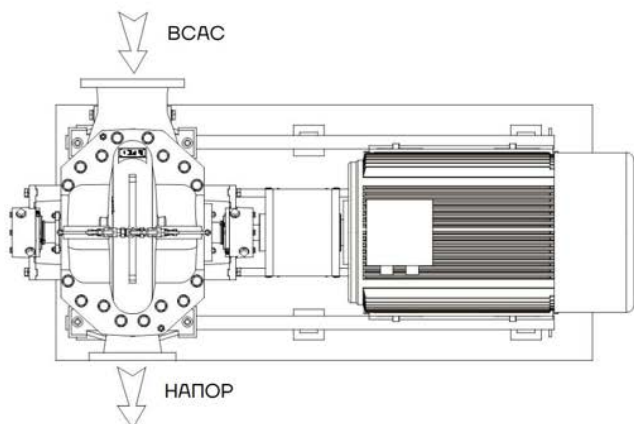
(при температуре перекачиваемой жидкости выше +100°C):

☐ Есть ☐ Нет

Направление вращения вала:

☐ CW - по часовой стрелке

☐ CCW - против часовой стрелки



Место установки насоса

- ☐ В отапливаемом помещении ☐ На улице, в неотапливаемом помещении.

Температура окружающей среды (min/max): _____

Электродвигатель:

Напряжение _____ В

Тип запуска:

Класс защиты по IP _____

- ☐ Прямой пуск ☐ УПП ☐ Преобразователь частоты

Взрывозащита ☐ _____

КИП э/двигателя:

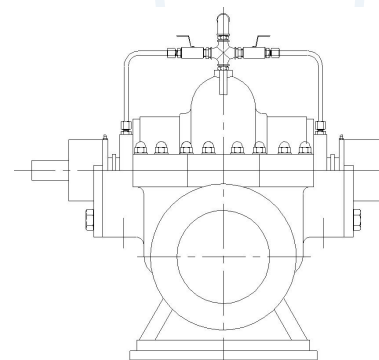
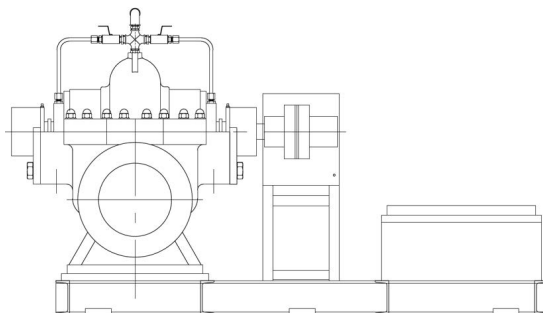
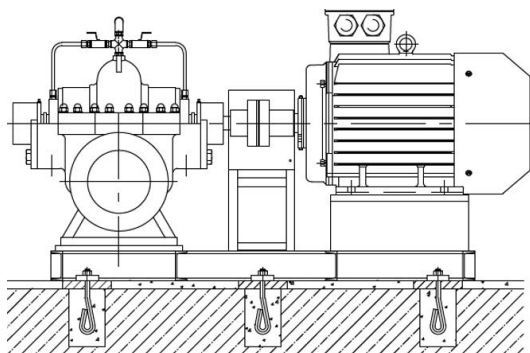
- ☐ Pt100 в обмотках ЭД
☐ Pt100 подшипников ЭД
☐ Датчики вибрации подшипников ЭД

КИП насоса:

- ☐ Pt100 подшипников насоса
☐ Датчики вибрации подшипников насоса

Комплектация насосного агрегата

- ☐ Насос с двигателем на раме ☐ Насос на раме, без двигателя ☐ Насос без двигателя и рамы

**Дополнительная комплектация**

Кроме насосных агрегатов, можем также предложить Вам устройства плавного пуска, преобразователи частоты и щиты управления - за более подробной информацией Вы можете обратиться к Вашему менеджеру, либо направить запрос на почту: control@aikoncontrol.ru.

С информацией о нашей продукции и опросными листами, Вы можете ознакомиться на наших сайтах:

www.cnprussia.ru, www.aikoncontrol.ru

Дополнительная информация:

Дата заполнения: _____